

Merkblatt Feuerwehrlaufkarten

Erstellung von Feuerwehrlaufkarten

- Format A4, für größere Objekte ist nach Zustimmung der Feuerwehr auch Format A3 zulässig
- Grundsätzlich sind die Laufkarten nach DIN 14675 Punkt 10.2 zu fertigen


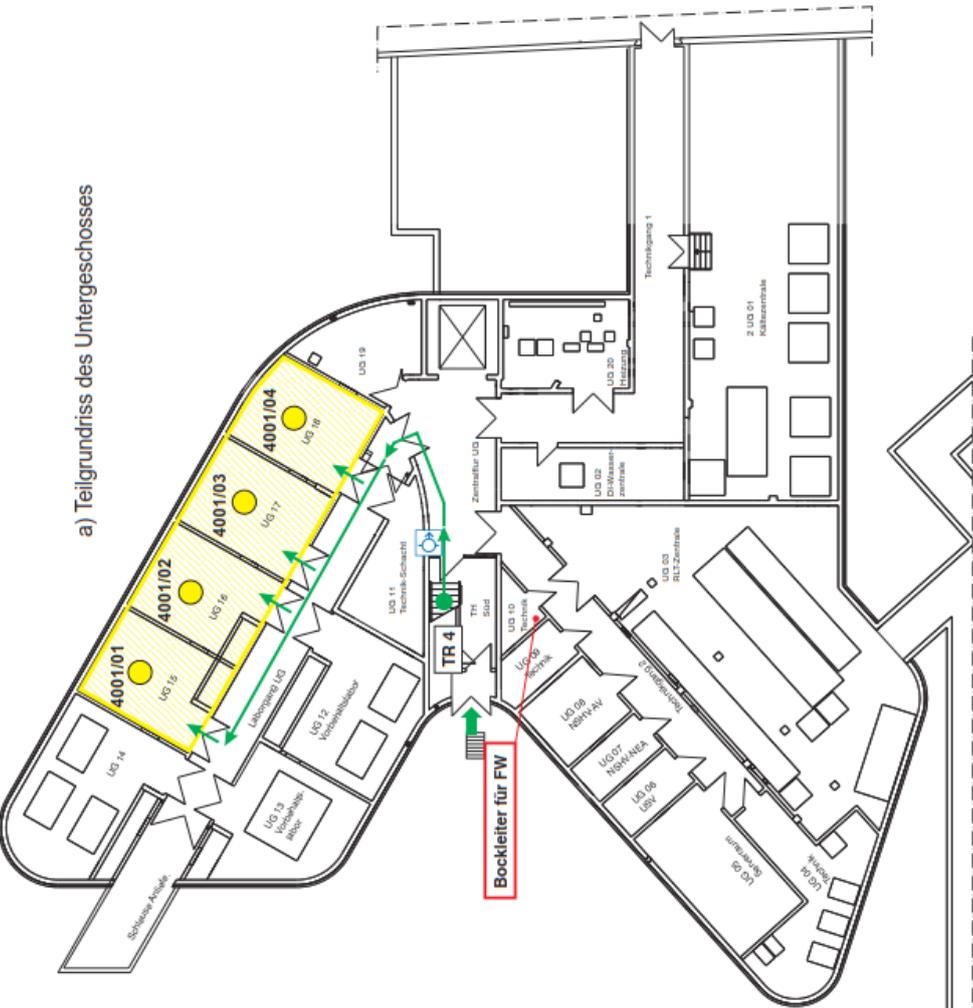
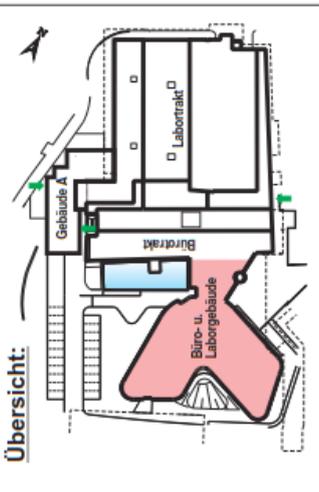
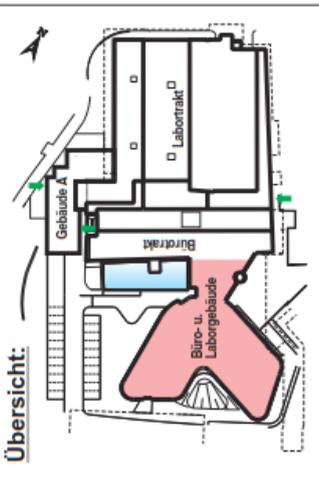
zusätzliche Forderungen der Feuerwehr Jena:

Vorderseite:

- Gebäudegrundriss mit Eingang am unteren Kartenrand
- mögliche Zugänge zum Objekt mit grünen Pfeilen darstellen
- Lage FSD, FSE, Blitzleuchte und FIBS darstellen
- ausgelöster Meldebereich blassgelb schraffiert darstellen
- Weg vom FIBS zum Meldebereich in durchgängiger grüner Linie
- Etagenriss
- Nordpfeil
- in die Legende nur die Symbole aufnehmen, die auf der Laufkarte Verwendung finden
- Treppenräume mit deren Bezeichnung

Rückseite:

- Detailplan für den Meldebereich und / oder sofern erforderlich ein Teilgrundriss
- wird nur ein Teilgrundriss dargestellt, ist auf der Rückseite ein kleiner Übersichtsplan über der Legende darzustellen. Der dargestellte Bereich ist auf diesem Übersichtsplan farbig zu kennzeichnen.
- Räume mit Raumnummern und / oder Bezeichnung
- wenn im dargestellten Geschoss eine Bockleiter für Zwischendeckenmelder vorgehalten wird, den Standort einzeichnen.
- Standorte von Wandhydranten Typ F
- Etagenriss
- Nordpfeil

Melderguppe: 4001	Gebäude: Büro-/Laborgebäude	Geschoss/Flur: UG	Raum: UG 15 -UG 18	Melderanzahl: 4	Bemerkungen: Bockleiter mitführen!
<p>Melderart: automatischer Brandmelder Zwischendecke</p>					
<p>2. OG 1. OG EG UG</p> 					
<p>a) Teilgrundriss des Untergeschosses</p> 					
<p>b) Seitenriss der Geschosse</p> 					
<p>Übersicht:</p> 					
<p>Legende:</p> <ul style="list-style-type: none">  Schlauchanschlussventil trocken  automatischer Melder  Meldebereich 4001/01 Meldegruppen- und Meldenummer  Leitlinie für den Einsatzweg von der BMZ zur Meldergruppe  Standort 					

